


COND. TRILHA DO SOL
LAGOA SANTA
(80128)
ALIMENTADOR ATUAL: LGT-09

CHAVE PARA INTERRUPÇÃO	
Nº	285565
TIPO	CH. REP. 40A-10KA-25K
ALIM.	LGT-09
UTM CH.	6152-8315 332-166
Nº CONS. DESLIGADO.	266

CEMIG - D	OBRA PARTICULAR
Nº	285565
Vistoria de Material feita por:	
Nº Pessoal:	Data: / /
Liberação para início de Construção até:	
Nº Pessoal:	
Outra Recebida em:	Nº Pessoal:
por:	
Envio para Atualização em:	Nº Pessoal:

US PROJETO: 7,10 US
MOPAM: 3
MOPAX: 2
US CONSTRUÇÃO: 6,30 US
MOCAP: 4
MOCAPR: 3
MOCONC: 1

US PROJETO RDS: 5,26 US
US CONSTRUÇÃO RDS: 3,77 US
CONSTRUÇÃO CIVIL: 3,19
CONSTRUÇÃO ELÉTRICA: 0,58

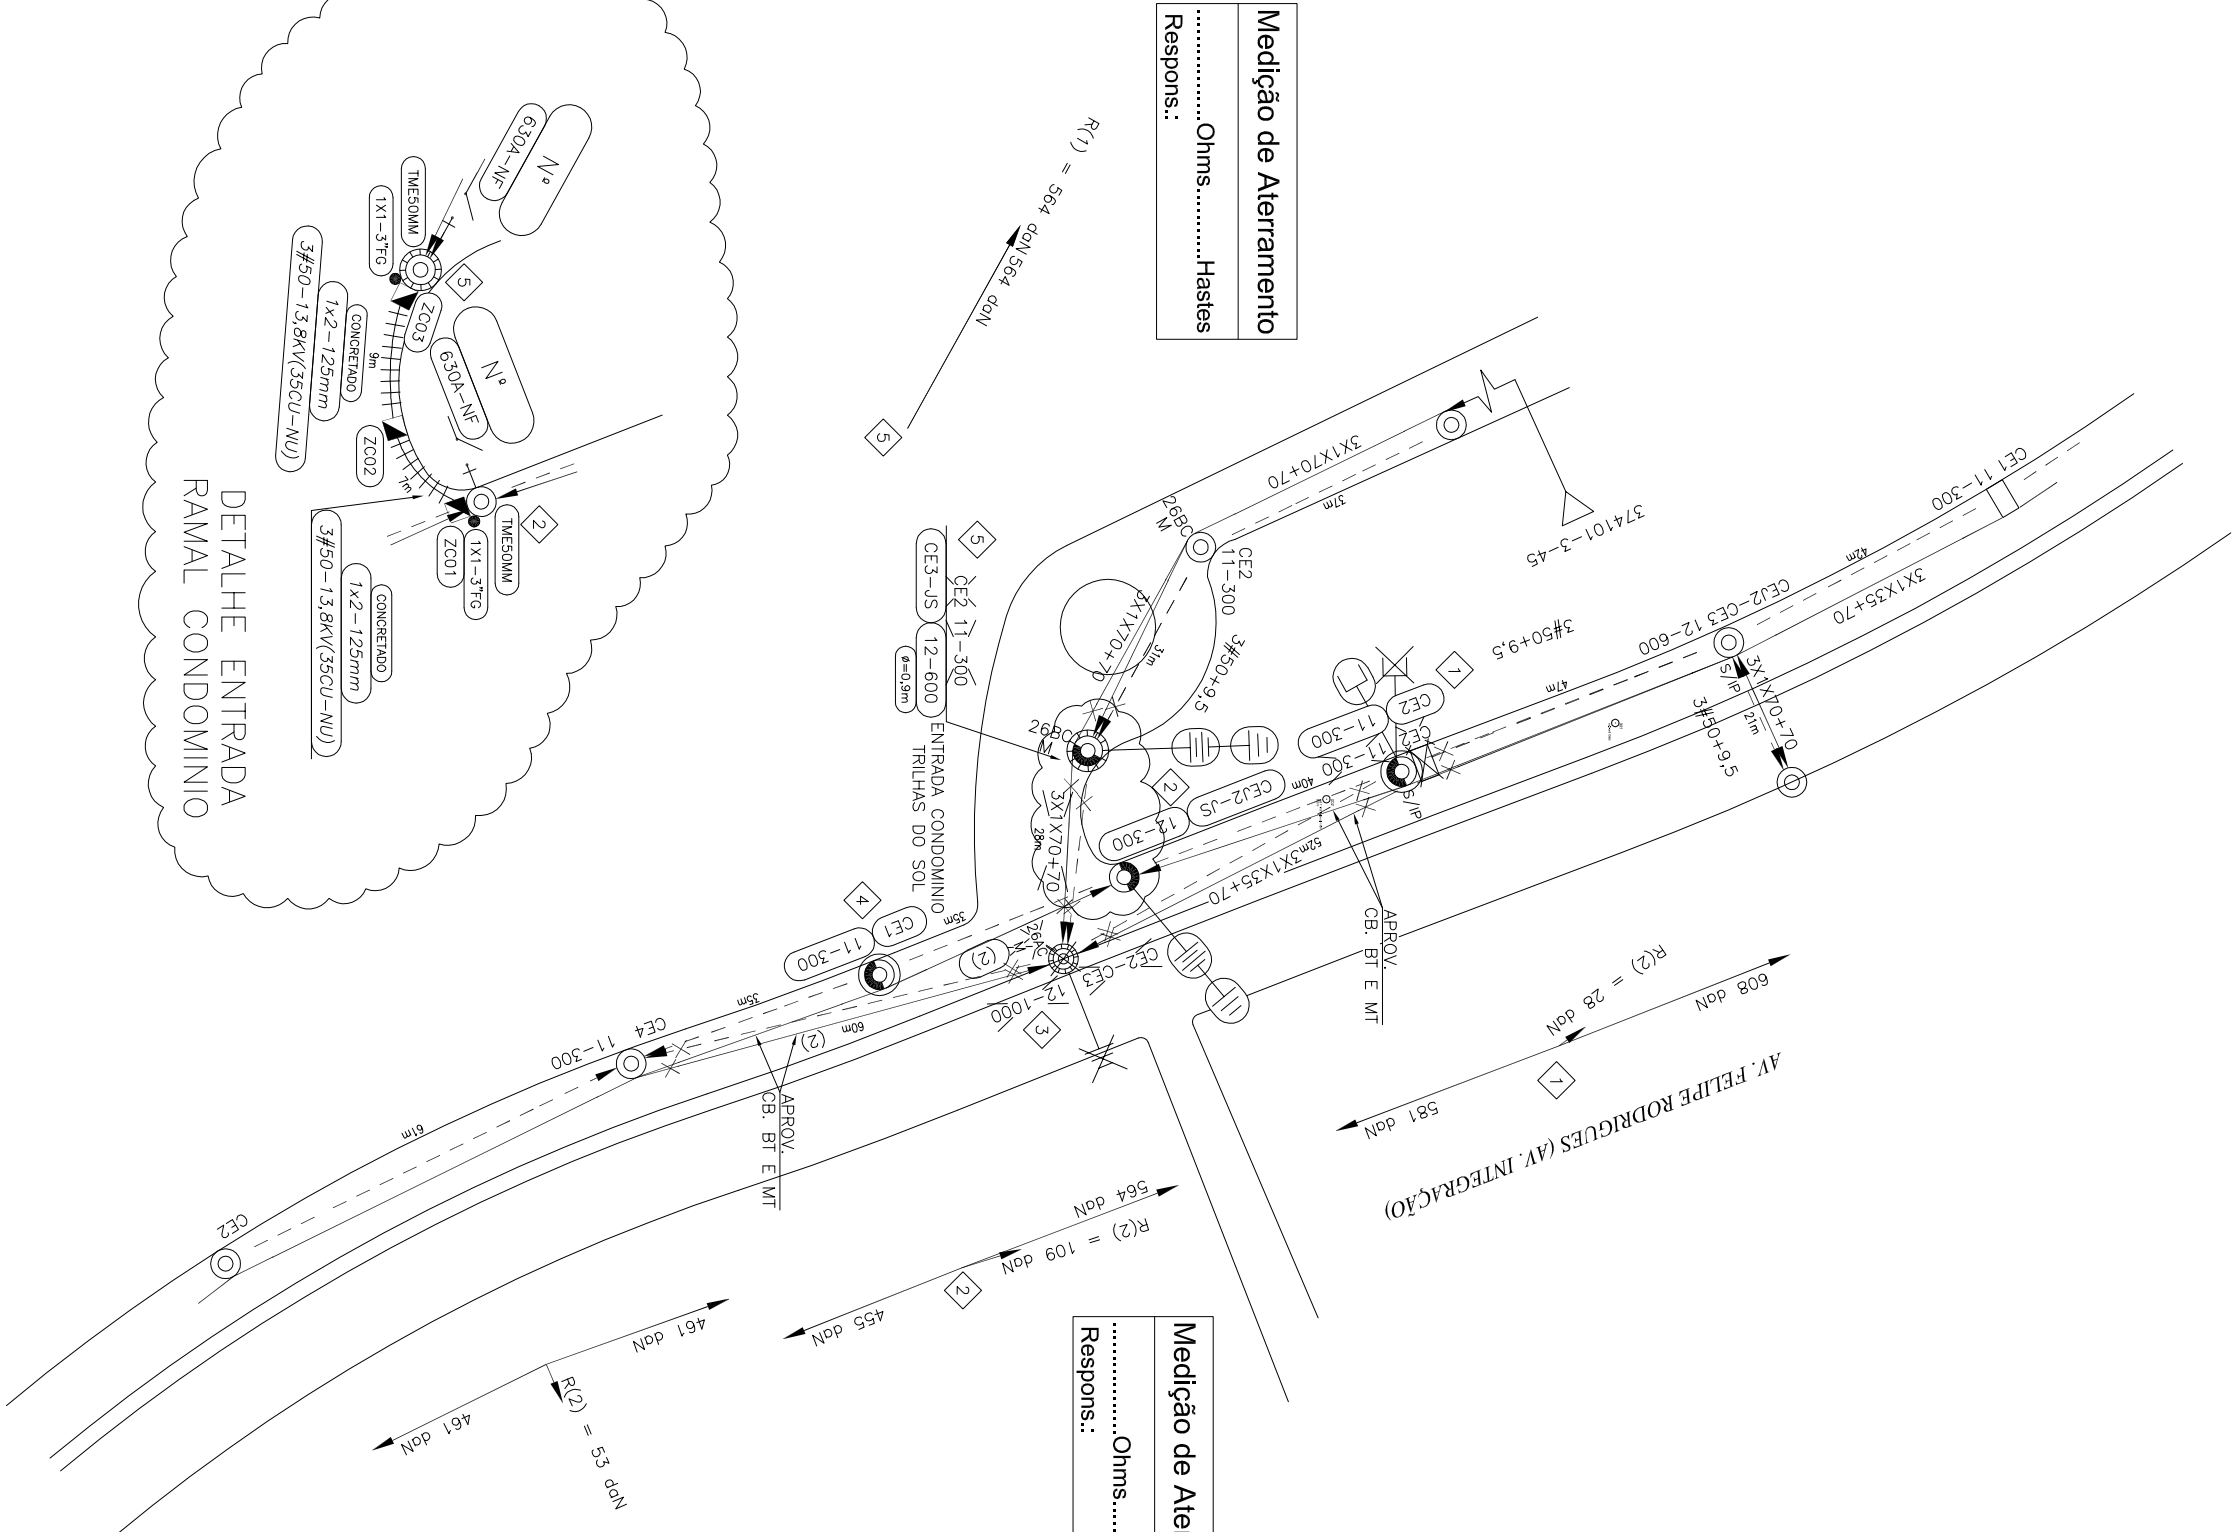

Medição de Aterramento
.....Ohms.....Hasles
Respos.:


Medição de Aterramento
.....Ohms.....Hasles
Respos.:

DISTR.	
QTDE/TIPO	
ORGÃO	
DISTRIBUIÇÃO AUTOMÁTICA DE COPIAS	

C				
b				
a				
DATA	FEITO	VISTO	APROV.	

NOTAS:
1 - Instalar coberturas protetoras de bucha de BT e coberturas protetoras de bucha de MT.
2 - Opera sem impacto ambiental significativo.
3 - Todos os postes trabalhados / retirados, foram verificados e estão em condições normais de uso, salvo indicado contrário.
4 - Aproveitar maderas da iluminação pública e conforme indicado no projeto.
5 - Ora de interesse da PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA
6 - Executar em conjunto com a OI e DEMAIS EMPRESAS de USO MUTUO poderá haver custos.
7 - Máxima resistência na malha de terra: 80 OHMS.

PROJ.	PROJ. CVC/MCPC	PROJ. CVC/MCPC	PROJ. CVC/MCPC
DES.	DES. CVC/MCPC	DES. CVC/MCPC	DES. CVC/MCPC
CONF.	CONF. CVC/MCPC	CONF. CVC/MCPC	CONF. CVC/MCPC
DATA	31/10/2018	DATA	31/10/2018



PROJETO DE EXTENSÃO E MODIFICAÇÃO DE REDE ELÉTRICA DE DISTRIBUIÇÃO URBANA NA AV. FELIPE RODRIGUES (EM FRENTE AO CONDOMINIO TRILHAS DO SOL) MUNICIPIO DE LAGOA SANTA-MG CÓDIGO DO MUNICIPIO: 80128

PROJETO: 7,10 US	US CONSTRUÇÃO RDS: 3,77 US
CONSTRUÇÃO CIVIL: 3,19	CONSTRUÇÃO ELÉTRICA: 0,58