VISTA ALEGRE

LAGOA SANTA
(80128)

ALIMENTADOR ATUAL: NOG-04

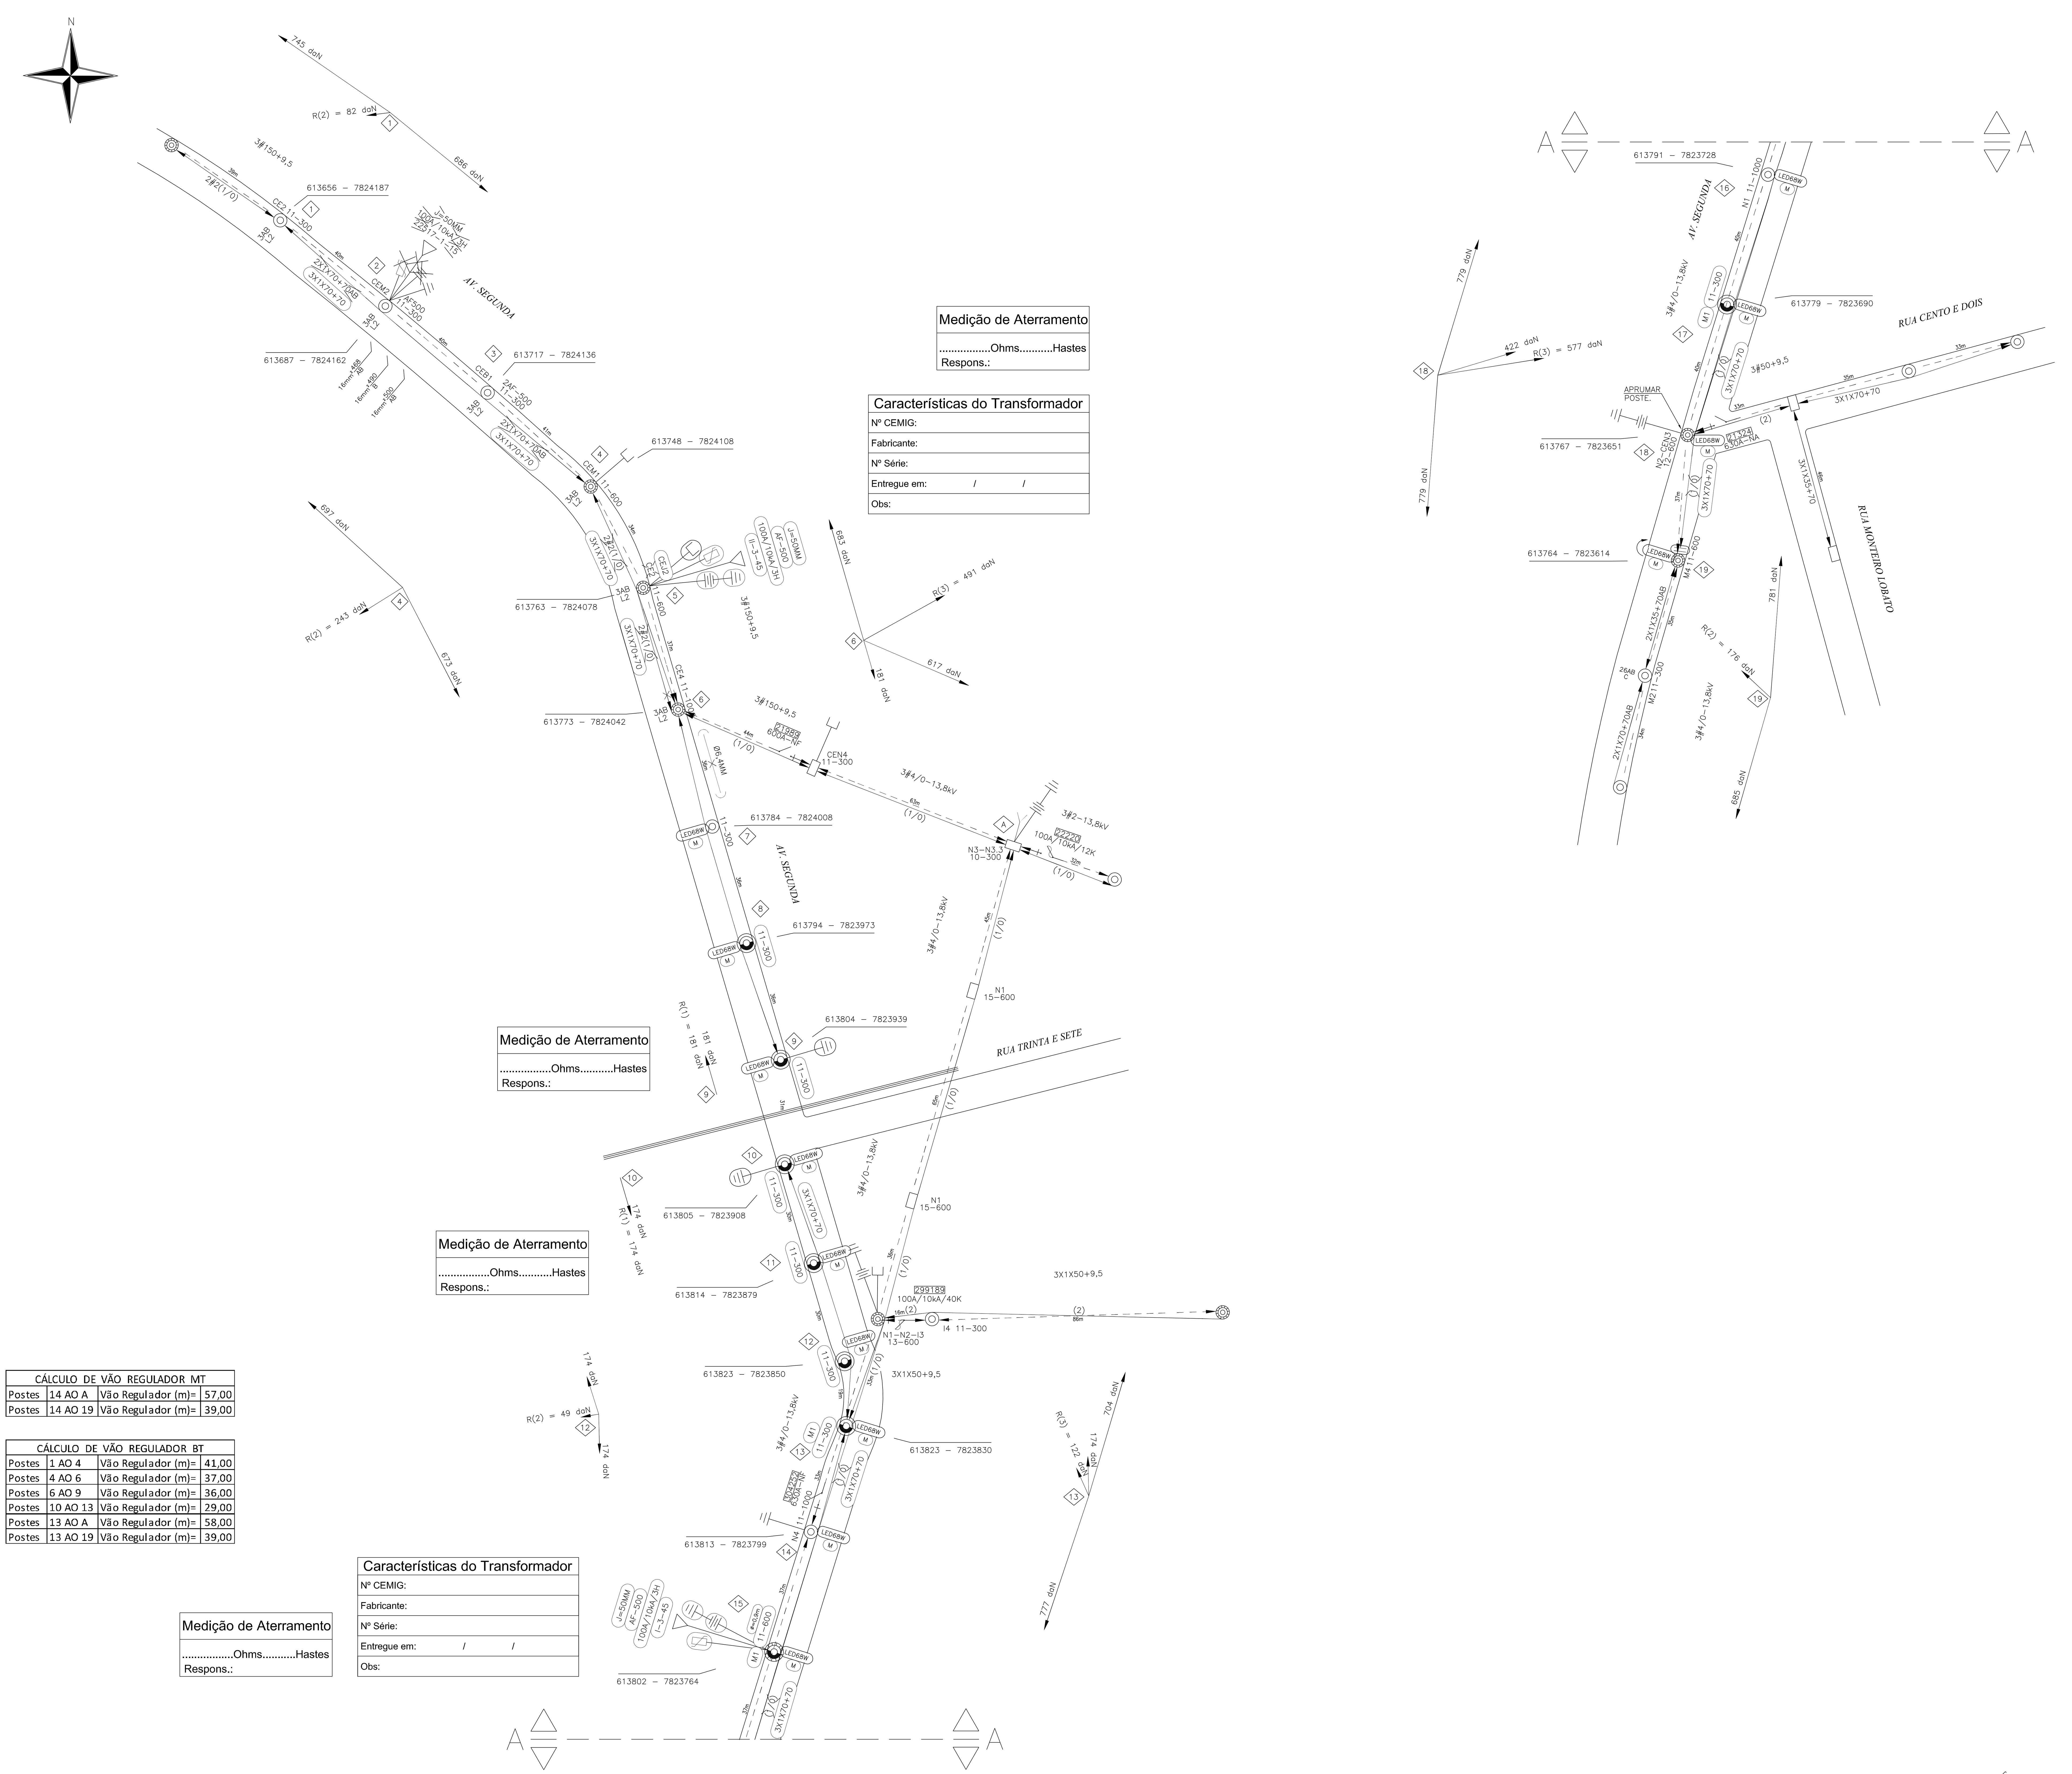

CÁLCULO DE VÃO REGULADOR MT		
Postes	14 AO A	Vão Regulador (m)= 57,00
Postes	14 AO 19	Vão Regulador (m)= 39,00

CÁLCULO DE VÃO REGULADOR BT		
Postes	1 AO 4	Vão Regulador (m)= 41,00
Postes	4 AO 6	Vão Regulador (m)= 37,00
Postes	6 AO 9	Vão Regulador (m)= 36,00
Postes	10 AO 13	Vão Regulador (m)= 29,00
Postes	13 AO A	Vão Regulador (m)= 58,00
Postes	13 AO 19	Vão Regulador (m)= 39,00

Medição de Aterramento
................Ohms..........Hastes
Respons.:

Características do Transformador
Nº CEMIG:
Fabricante:
Nº Série:
Entregue em: / /
Obs:

Medição de Aterramento
................Ohms..........Hastes
Respons.:

Medição de Aterramento
................Ohms..........Hastes
Respons.:

Características do Transformador
Nº CEMIG:
Fabricante:
Nº Série:
Entregue em: / /
Obs:

Medição de Aterramento
................Ohms..........Hastes
Respons.:

CHAVE PARA INTERRUPÇÃO	
Nº	304252
TIPO	CH. FACA 630A - NF
ALIM.	NOG-04
UTM CH.	6136 - 8235 214-300
Nº CONS. DESLIGADO.	6841

CEMIG - D OBRA PARTICULAR

Vistoria de Material feita por:..
Nº Pessoal: Data: / /
Liberado para Início de Construção até:........./........./..........
por: Nº Pessoal:
Obra Recebida em:.........../.........../............
por: Nº Pessoal:
Enviado para Atualização em:.........../.........../.............
por: Nº Pessoal:

US PROJETO: 26,70 US
MOPAM: 11
MOPAEX: 8
US CONSTRUÇÃO: 13,25 US
MOCAPI: 8
MOCONC: 1
MOCAPAC: 8
MOCAPA: 3

DISTR.											
QTDE/TIPO											
ORGÃO											

DISTRIBUIÇÃO AUTOMATICA DE COPIAS

CLASSIFICAÇÃO

	DATA	FEITO	VISTO	APROV.
c				
b				
a				

ALTERAÇÕES

NOTAS:
1 - Instalar coberturas protetoras de bucha de BT e coberturas protetoras de bucha de MT.
2 - Obra sem impacto ambiental significativo.
3 - Todos os postes trabalhados / retirados, foram verificados e estão em condições normais de uso, salvo indicado contrário;
4 - Aproveitar materias da iluminação pública e conforme indicado no projeto.
5 - Obra de interesse da PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA.
6 - Não haverá interferência com outras empresas de serviço público.
7 - Para locação definitiva dos postes, solicitar a prefeitura a demarcação do passeio e meio fio.
8 - Máxima resistência na malha de terra: 80 OHMS.
9 - A bitola dos ramais não especificados são de 16mm.

"NOSSO MELHOR PROJETO É GARANTIR A SEGURANÇA DE TODOS"

RT: CREA-MG 50.495/D - CLAUDIO VIEIRA DE CARVALHO

PROJ. CVC/MCP	VISTO.	VISTO. ASSIN. MATRIC.
DES. CVC/MCP	APROV.	APROV. ASSIN. MATRIC.
CONF. CVC/MCP	DATA. 31/10/2018	DATA.

CVCTEC

PROPRIETÁRIO/CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA
CPF/CNPJ: 73.357.469/0001-56

PROJETO DE EXTENSÃO E MODIFICAÇÃO DE REDE ELÉTRICA DE DISTRIBUIÇÃO URBANA NA AV. SEGUNDA - B. VISTA ALEGRE
MUNICÍPIO DE LAGOA SANTA-MG
CÓDIGO DO MUNICÍPIO: 80128

Escala: 1:1000
No. de obra: CVCTEC_LS_59
No. do projeto:
Folha: 01/01
ARQ:

Formato A1 : tamanho 840 x 594 mm