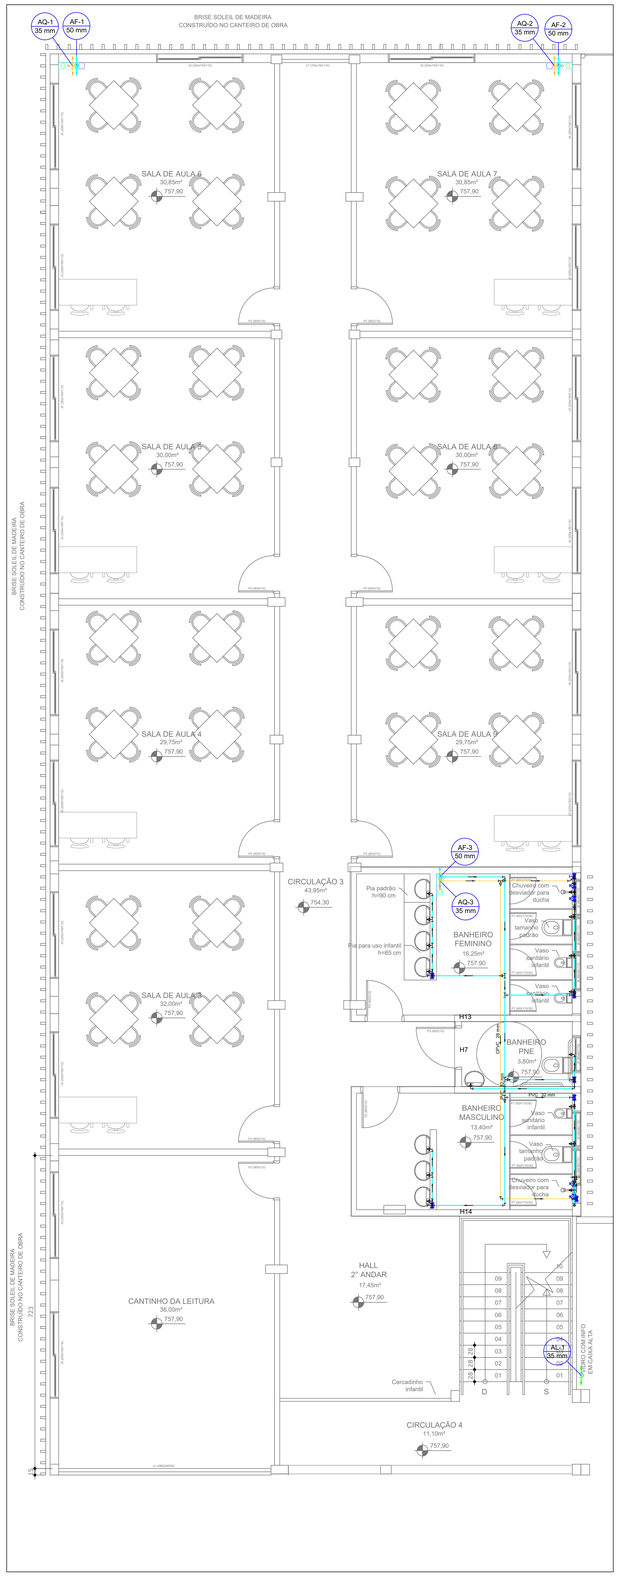

PLANTA BAIXA - 2º PAVTO
ESCALA 1:50

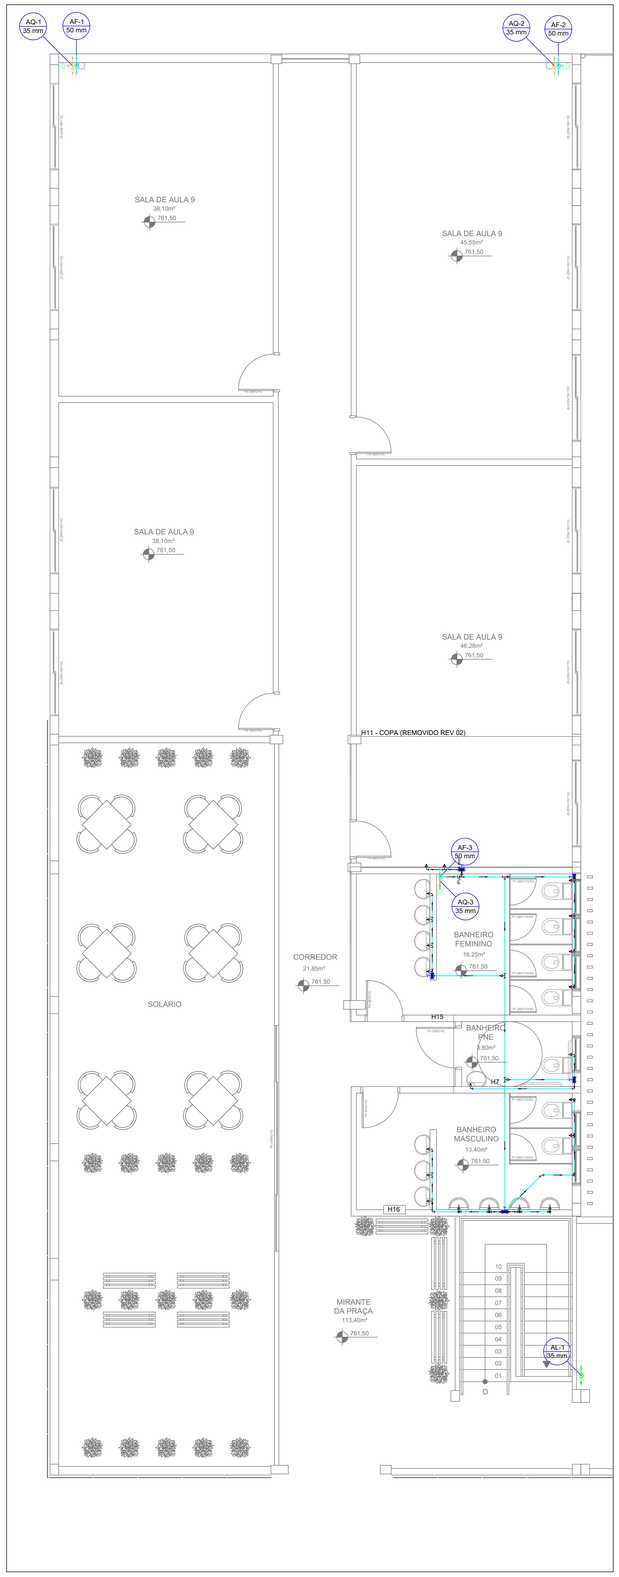

PLANTA BAIXA - 3º PAVTO
ESCALA 1:50

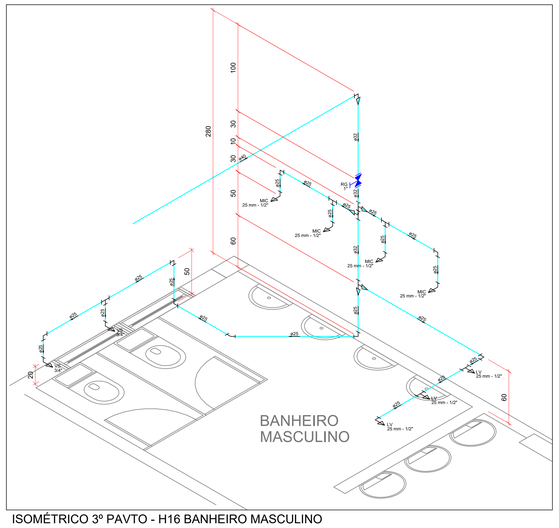

ISOMÉTRICO 3º PAVTO - H16 BANHEIRO MASCULINO
ESCALA 1:25

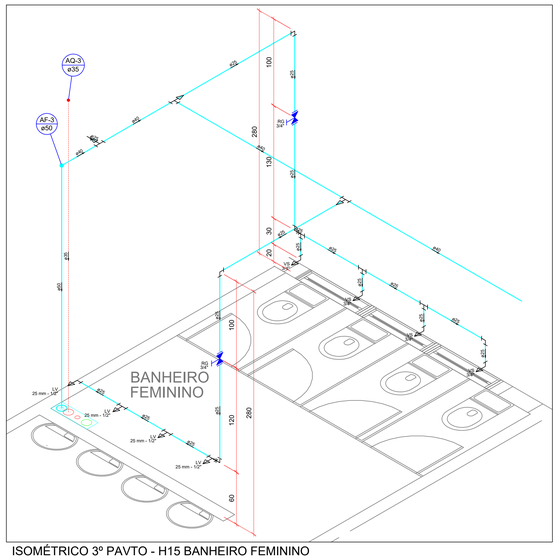

ISOMÉTRICO 3º PAVTO - H15 BANHEIRO FEMININO
ESCALA 1:25

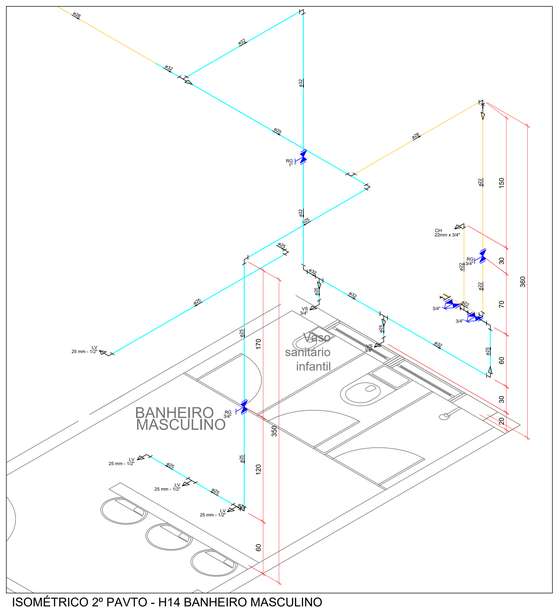

ISOMÉTRICO 2º PAVTO - H14 BANHEIRO MASCULINO
ESCALA 1:25

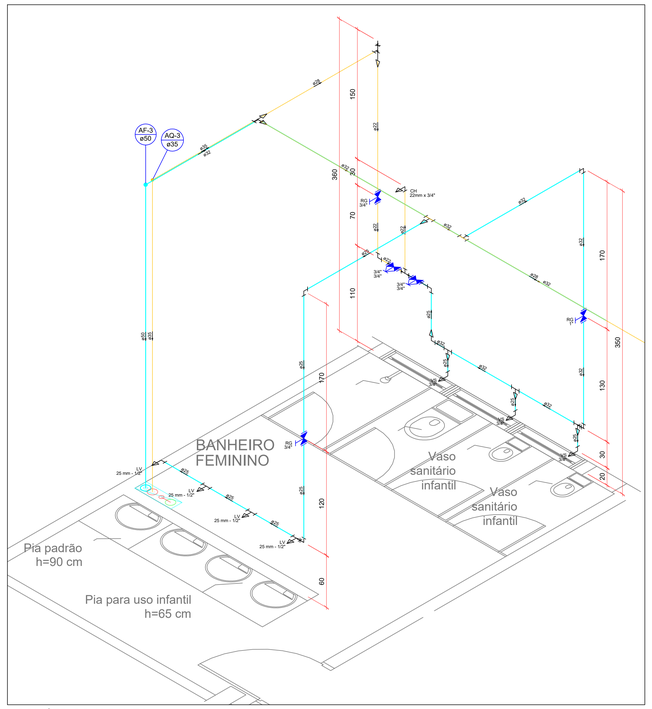

ISOMÉTRICO 2º PAVTO
H13 - BANHEIRO FEMININO
ESCALA 1:25

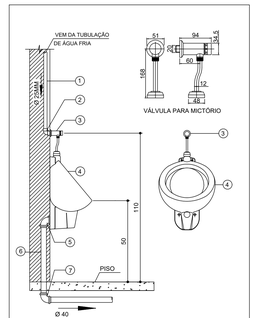

1 - TUBO PVC SOLDÁVEL Ø CONFORME PROJETO
2 - JOELHO 90º SOLDÁVEL E C/ BUCHA DE LATÃO
3 - VÁLVULA PARA MICTÓRIO INDIVIDUAL Ø CONFORME PROJETO
4 - MICTÓRIO INDIVIDUAL
5 - JOELHO 90º ESGOTO C/ ANEL Ø CONFORME PROJETO
6 - TUBO PVC RÍGIDO P/ ESGOTO Ø CONFORME PROJETO
7 - CURVA 90º ESGOTO C/ ANEL Ø CONFORME PROJETO

DETALHE - MICTÓRIO INDIVIDUAL
SEM ESCALA

LEGENDA DE TUBULAÇÃO

- TUBULAÇÃO DE ÁGUA FRIA/ ALIMENTAÇÃO
- TUBULAÇÃO DE ÁGUA FRIA EXCLUSIVA PARA VÁLVULA DE DESCARGA
- TUBULAÇÃO DE ÁGUA QUENTE
- TUBULAÇÃO DE DRENO AR CONDICIONADO
- TUBULAÇÃO DE ESGOTO
- TUBULAÇÃO DE ÁGUA PLUVIAL
- TUBULAÇÃO DE ALIMENTAÇÃO E RECALQUE
- TUBULAÇÃO DE VENTILAÇÃO
- PROJETO ARQUITETÔNICO

NOTAS

1. DIÂMETRO DAS TUBULAÇÕES EM mm E COTAS EM cm;
2. TODA TUBULAÇÃO DE ÁGUA FRIA SERÁ EM PVC SOLDÁVEL;
3. TODA TUBULAÇÃO DE ESGOTO SERÁ EM PVC RÍGIDO SANITÁRIO ;
4. TODA TUBULAÇÃO DE ÁGUA PLUVIAL SERÁ EM PVC SÉRIE R ;
5. OS PISOS DE PÁTIOS, VARANDAS, TERRAÇOS E LAJES PLANAS DEVERÃO TER CAIMENTO MÍNIMO DE 1% EM DIREÇÃO AS GRELHAS COLETORAS PROPOSTAS EM PROJETO;
6. TODA COLUNA DE VENTILAÇÃO DEVERÁ TER SUA EXTREMIDADE SUPERIOR ABERTA À ATMOSFERA E ULTRAPASSAR O TELHADO OU LAJE DE COBERTURA CONFORME DETALHE CONSTRUTIVO PROPOSTO EM PROJETO.
7. TODAS AS CAIXAS DE PASSAGEM DE ESGOTO SANITÁRIO E ÁGUA PLUVIAL DEVERÃO SER DEVIDAMENTE VEDADAS E SUAS TAMPAS DEVERÃO SER DE FÁCIL REMOÇÃO, A FIM DE PERMITIR FUTURAS MANUTENÇÕES E LIMPEZAS.
8. AS ALTURAS DAS CAIXAS DE ESGOTO E ÁGUA PLUVIAL SÃO VARIÁVEIS E DEVERÃO SER AFERIDAS EM OBRA, DE ACORDO COM O NÍVEL REAL DO TERRENO IN LOCO.
9. TODAS AS TUBULAÇÕES DEVERÃO PASSAR SOB AS VIGAS. CASO HAJA A NECESSIDADE DE FUROS EM VIGAS PARA PASSAGEM DAS TUBULAÇÕES, O CALCULISTA DEVERÁ AUTORIZAR A EXECUÇÃO DOS MESMOS E O PROJETISTA HIDRÁULICO DEVERÁ SER INFORMADO PARA REVISÃO DO PROJETO.
10. A EXISTÊNCIA DE REDES DE COLETA DA ÁGUA PLUVIAL DEVERÁ SER AFERIDA EM OBRA, E CASO, INEXISTENTES, O PROJETISTA DEVERÁ SER CONSULTADO PARA REVISÃO DO PROJETO.
11. PARA DEMAIS INFORMAÇÕES E ANÁLISES, CONSULTAR MEMORIAL DESCRITIVO DO PROJETO.

REVISÃO	DESCRIÇÃO	TIPO	ELABORADO	VERIFICADO	DATA
03	COMPAT. CANAL EXISTENTE	B	RHSP		12/01/2021
02	COMPAT. NOVA COBERTURA, MET.	B	GMR	GMR	20/01/2020
01	DIMENSIONAMENTO SIST. AQ.	B	GMR	GMR	08/01/2020

TIPOS DE EMISSÃO: A - PRELIMINAR; B - P/ APROVAÇÃO; C - P/ CONHECIMENTO; D - P/ COTAÇÃO; E - P/ CONSTRUÇÃO; F - CONFORME COMPRADO; G - CONFORME CONSTRUÍDO; H - CANCELADO

REALIZAÇÃO:
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA
RUA SÃO JOÃO, 290, CENTRO
LAGOA SANTA/MG – CEP.: 33400-000

ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO MARIA
LAGOA SANTA – MG

PROJETO HIDROSSANITÁRIO

RESPONSAVEL TÉCNICO / DIRETOR DE OBRAS:

DIÓRGENES DE SOUZA BARBOSA
CREA: 147.846/D

DATA:	ESCALA:	CÓDIGO:
JANEIRO/2021	INDICADA	PRJ-HDS

TÍTULO DOS DESENHOS:
PLANTA BAIXA - 2º PAVTO
PLANTA BAIXA - 3º PAVTO
DETALHES ISOMÉTRICOS

PRANCHA: 04/10

DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS, PROIBIDO REPRODUÇÃO, DIVULGAÇÃO OU ALTERAÇÃO SEM ORDEM EXPRESSA DO AUTOR.

TÍTULO DOS DESENHOS: PRJ-EXE-HDS-LGS-EAM-0101-REV03

PROJETA - AU 11bbdad1ebb1